


## Nye apport regler - gældende fra 1. januar 2013

---

De internationale krav til apporterne har i en årrække (siden 1-1-2003) været at, bidestykket skal være hævet 4 cm. over jorden. Brugshunderådet har besluttet, at dette krav skal være gældende i Danmark fra 1. januar 2013.

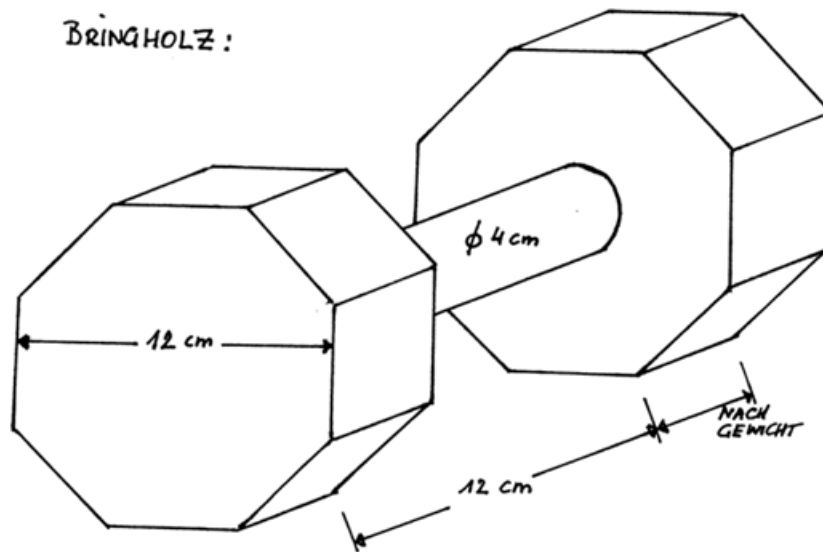

Som det fremgår af tegningen er endestykkerne 8-kantede og da bidestykket har en diameter på 4 cm og endestykkerne 12 cm, vil bidestykket være hævet 4 cm over jorden.

**Brugshunderådet**

**5. september 2012**